


TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Ergani İlçesi DİSKİ Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ergani İçmesuyu Arıtma Tesisinde, kimya binasında ve belt pres binasında bulunan 3 adet Polimer hazırlama tankına aşağıda özellikleri ve adetleri yazılı olan parçalara ihtiyaç duyulmaktadır.

1) selenoid vana

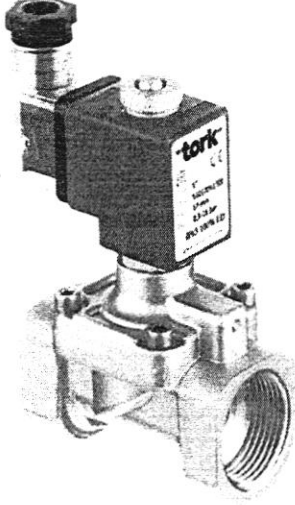

ÜRÜN AÇIKLAMASI

S1010 Serisi

Pilot Kontrollümin0,5 bar - Max: 16 bar çalışma

Seri : S10 Serisi

Uygulama : Su

Ölçü : 1 " Pilot Kumandalı

Basınç : 0,5...16 Bar (1 ")

Kovan , Çekirdek : Paslanmaz

Gövde : Piriç

Diyafram : NBR, istek üzerine EPDM yada VITON


Sıcaklık : -10°C...80 °C

Pozisyon : Normalde Kapalı

Bobin Gerilimi : 24V , DC18W

Adet : 3

2) Basınç Anahtarı

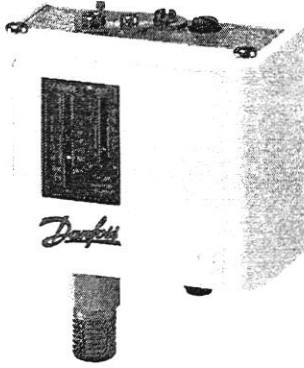


KP35(060-1133)Basınç Anahtarı

- Çalışma Aralığı 0.4 – 20 bar
- SPDT iletişim sistem
- Elektriksel değer AC-3 16/6 A, 400 V, AC-15 10/4, 400 V
- Ayarlanabilir Diferansiyel
- Muhafaza IP30, IP44

Adet : 3

3) Akış Ölçer Boru Tipi şamandıralı Debimetre

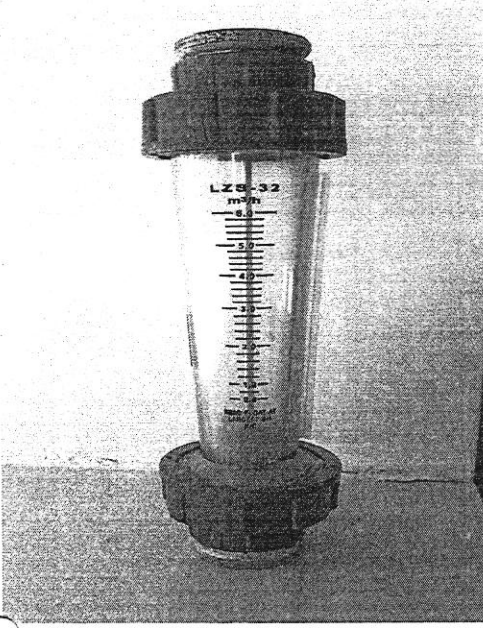

Ürün Kodu : VF-LZS-32
Gövde Meteryali :Trogamid(Polyamid),
Polisülfan
Maksimum Sıcaklık(Tmax): :70 C
Bağlantı Ölçüsü: :1
O-Ring :Viton
Kılavuz Çubuk :AISS 304 paslanmaz çelik
Akışkan :Su ve su bazlı ürünler
Ölçüm Aralığı: :0,4 - 6 m³/sa
Hassasiyet :%3 T.S.
Boy :200 mm...430 mm
Maksimum Basınç(Pmax) :10 bar

Adet : 10

4) Ultrasonik sensör – cisimden yansımali sensör



Ürün kodu :T30UXUAQ8

bn: 10 – 30 V dc

bu: dc common


bk: 0 – 10 V dc out

wh: remote teach

(connect to bu)

Adet : 1

5) Sıcaklık sensörü

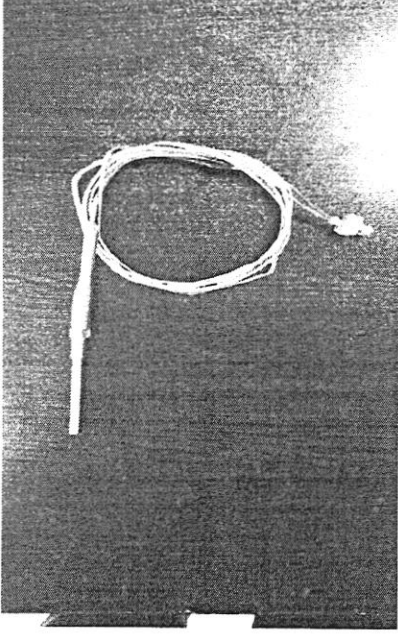

Model : Mlf serisi

Sıcaklık Sensörü : PT 100/ FE-CONST.

Kablo uzunluğu : 2 metre

Sensör ucu uzunluğu : 9 cm

Adet : 2

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır.04.08.2022

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İbrahim Halil TABAN

Bakım Onarım Sor.

Halit BİÇİMLİ

Yüksek Kimyager