

## TEKNİK RAPOR


DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinde bulunan ve atık suyu tesise almak için sürekli çalışması gereken 160 kw VEM marka motor arızalanmıştır. Tesise arıtması gereken atıksuyun alınması için önem arz eden aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan motorun bakım ve onarımı yapılması gerekmektedir.

| <u>Malzemenin adı</u> | <u>Miktar</u> |
|-----------------------|---------------|
| Elektrik Motoru       | 2             |

### Teknik özellikleri

400 V 160 KW, 50/60 Hz

Etiket görseli

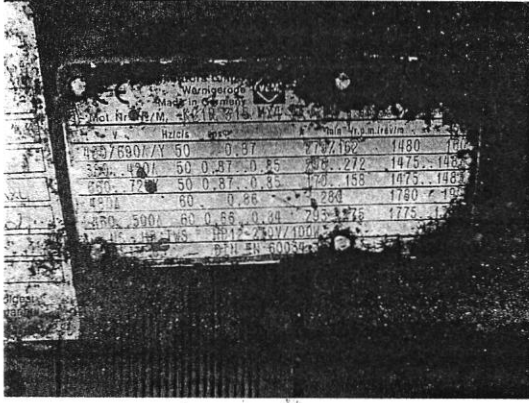

### Genel hususlar ve Bakım/ Onarım kapsamı:

- Motora ait tüm rulmanların değişimi yapılacaktır.
- Sargı kontrolü , onarımı yapılarak izolasyon standartlara uygun onarılacak sağlam olarak test edilecektir.
- Ptc sensörlerin kontrolü ve değişimi yapılacak.
- Genel kontrol ve bakımlar yapılarak sorunsuz halde teslim edilecektir.
- Onarılarak idareye teslim edilip çalıştırılan motor kısa zamanlarda arızalanırsa ilgili firma onarımını tekrarını sağlayacaktır. Garanti süresi minimum 6 ay olmalıdır.
- Gidiş- geliş nakliye bedelleri firma tarafından sağlanacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmış olup gereğinin yapılmasını arz ederiz Tarih : 08.04.2022

İhsan DEMİR

Elektrik Ustası

İbrahim Hali YALÇIN

Çevre Mühendisi