


TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 1 adet çamur pompası hareketini sağlayan redüktörün kapak parçası arızalandığından devre dışı kalmıştır. Devreye alınabilmesi için redüktör kapağın yetkili firmasından satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda Redüktörün teknik detayları ve miktarı belirtilen malzemenin yetkili servisinden temin edilmesi gerekmektedir.

<u>Malzemenin adı</u>	<u>Teknik özellikler</u>	<u>Miktar</u>
	Tip : 30F AL-112M/4 TF	
1. Kapak(Motor ve redüktör kapağı)	Malzeme kodu : 53013002	1 adet
2. Redüktör gövdesi	Malzeme kodu : 50110001	1 adet

Redüktör Etiket fotosu

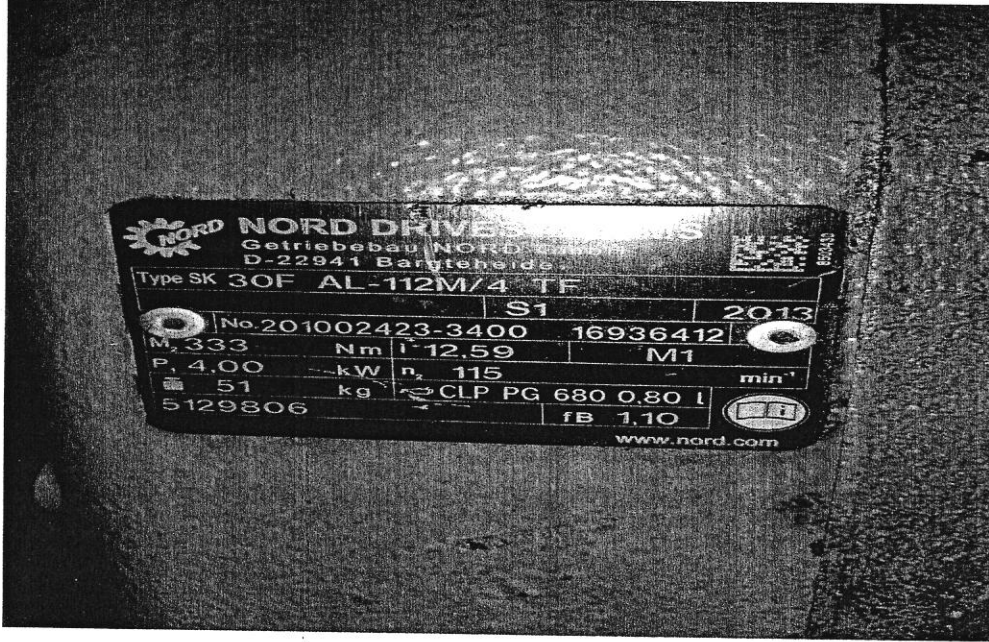

İş bu rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Tarih: 08.07.2021

Ayhan ÇELİK

Makine Ustası

İbrahim Halil YALÇIN

Çevre Mühendisi